


¿COMO SABER SI PUEDO CONTROLAR UN SISTEMA DAIKIN CON LAS PASARELAS ZENNIO?

1. Identifique los modelos de **unidades interiores** que necesita controlar.

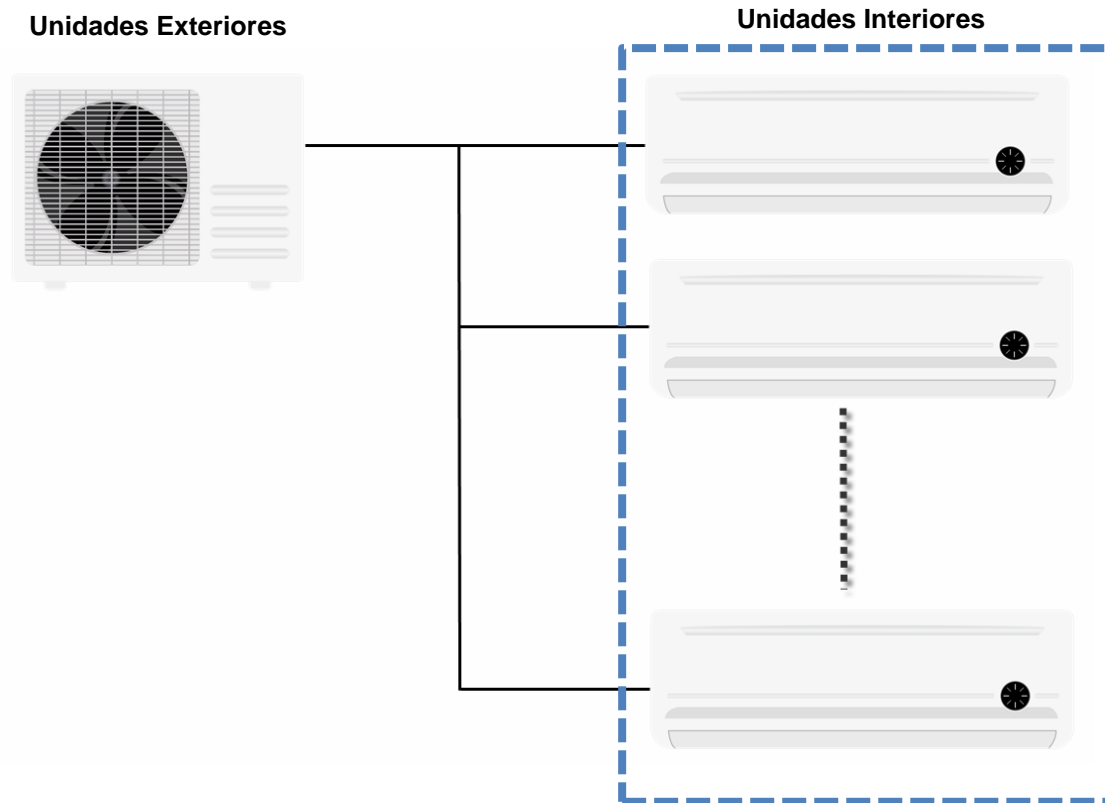

2. Para buscar el modelo de unidad interior en la tabla de compatibilidades es necesario tener en cuenta los **caracteres correspondientes al modelo**. A continuación puede ver unos ejemplos de cómo buscar unidades interiores en cada caso:

	Código en unidad interior	/	Código en catálogo		Modelo en la tabla
Daikin SKY	FFQ25C2VEB		FFQ25C	→	FFQ-
Daikin VRV	FXFQ32A2VEB		FXFQ32A	→	FXFQ-

3. **Consulte la tabla de compatibilidad** debajo y compruebe si ese modelo es compatible con KLIC-DI. Si su unidad interior Daikin no está en esta lista, por favor, contacte con el **Soporte Técnico de Zennio** <http://support.zennio.com>

COMPATIBILIDAD DE UNIDADES INTERIORES DAIKIN COMERCIAL E INDUSTRIAL CON KLIC-DI

LINEA	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI VRV	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI SKY
Cassette 2 vías	FXCQ-	
Cassette 4 vías	FXZA- FXZQ-	FFQ- FFA- FHC- FHYC- FHYCP-
Cassette angular y horizontal techo	FXKQ-	FHK- FHYK-
Cassette Vista	FXUQ-	FUQ- FUY- FUA-
Round Flow Cassette	FXFA- FXEQ- FXFQ- FXFSQ-	FCQ- FCQG- FCAG- FCQHG- FCAHG
Round Flow Cassette - Commercial Multi System		FMCQ- FMDQ-
Horizontal de techo	FXHQ-	FHQ- FHA- FHQG- FH- FHY-
Integrado de techo	FXTQ-	FHB- FHYB-
Conductos baja silueta y baja presión	FXDA- FXDQ-	FDXS-F FDYB- FDXM- ADEQ- ADEA-
Conductos media presión	FXYSP-	FDYM-
Conductos alta presión	FXMQ-	FDQ- FDA- FDEQ- FD- FDY-

LINEA	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI VRV	UNIDAD INTERIOR DAIKIN KLIC-DI SKY
Conductos	FXSQ-	FBQ- FBA- FDBQ- FBK- FHYBP-
Unidades de suelo	FXNQ- FXLQ-	FNQ- FNA- FVQ- FVA- FV- FVY- AVA-
Unidades de pared	FXAA- FXAQ-	FAQ- FAA- FA- FAY-

ANEXO I: MANDOS CABLEADOS COMPATIBLES CON KLIC-DI

MODELO MANDO CABLEADO
BRC1A52
BRC1D52
BRC1E51A
BRC1E52
BRC1E52A
BRC1E52B
BRC1E53A
BRC1E53B
BRC1E53C
BRC1E63
BRC1E73
BRC1H519
BRC1H519W
BRC1H52
BRC1H52W